


修改说明:



顾 客 Owner	广州工参智能装备产业信息公司		
项 目 Item	广州工参大型工程机械设备 研发生产装备项目(二期) — F-02 研发区		
图 名 Name of drawing	通廊平衡布置图		
图 号 NO. of drawing	2810(2019)S- 06G-07		
版本号 NO. of edition	第 版	比例 Scale	
图 别 Drawing name	结 构	日期 Date	2023.12
制 造 项目负责	皮利强 潘 潮	梁江江	
审核/设计/制图	张永祥 刘 强 刘 强	张永祥 张永祥 张永祥	
校 对 设 计 制 图	刘 强 张永祥 程建斌	张永祥 张永祥 张永祥	

 中机中联工程有限公司
CMCU Engineering Co., Ltd.


地址：中国·重庆·渝中区17号
Add: NO.17 Yuzhou Road, Chongqing

工程资质证书编号: 渝咨证字 No. A1500001190
Engineering Design Certificate: Integrated Qualification Class A No. A150001190

客服热线电话: 023-68612368
在线客服邮箱: sales@cmcu.com.cn




警告:

- 1、本图尺寸以图上标注为准,不得以比例尺丈量。
- 2、本套图内国家规范和行业标准设计专用条款可作为实际施工之用。
- 3、本图之最新版本为有效版本。
- 4、本图之版权归属中国市政工程西南设计研究院所有,未经本公司授权不得转让给第三方,或以任何形式发表。

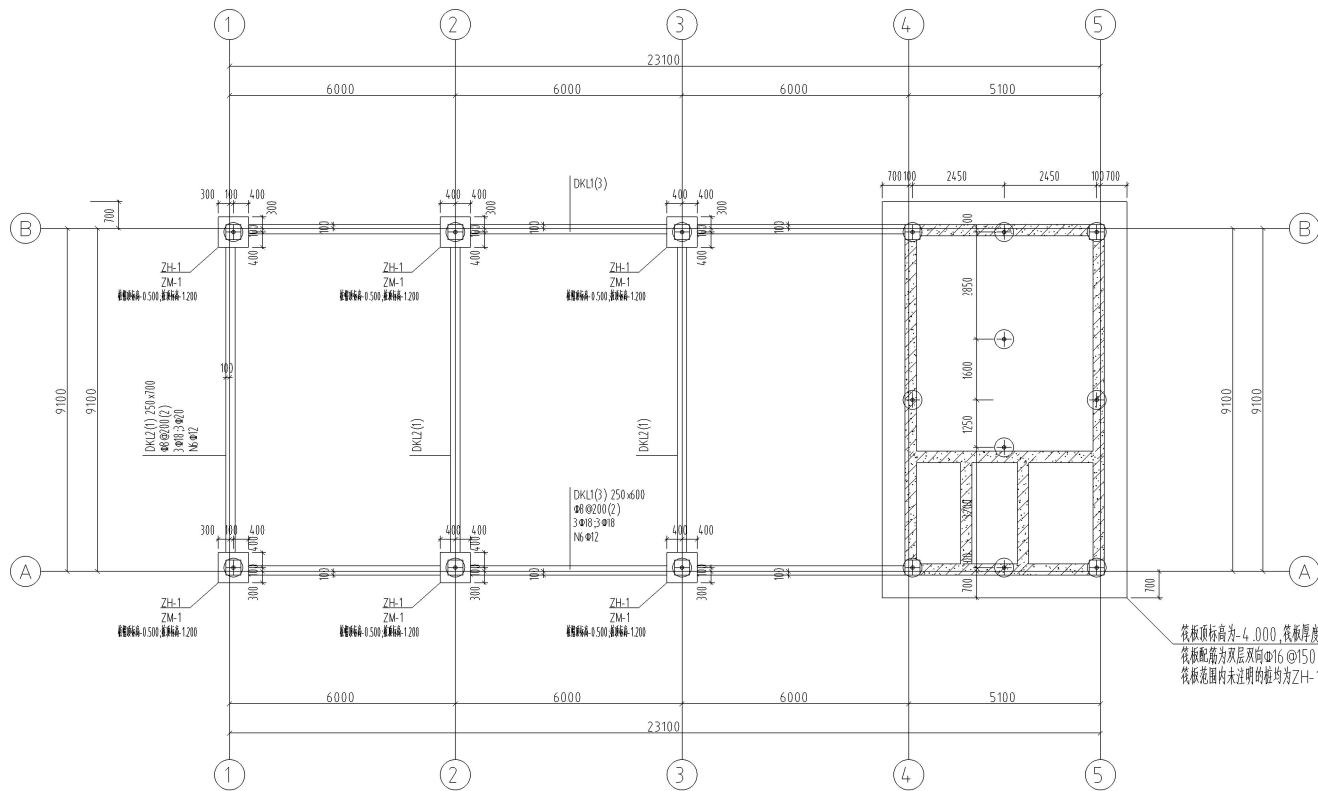

基础平面布置图

- 1、未达规定要求每栋房-0.510。
- 2、承台、筏板垫土应由专业人员进行,对发现垫土地基不均匀,商家不应超过1m。

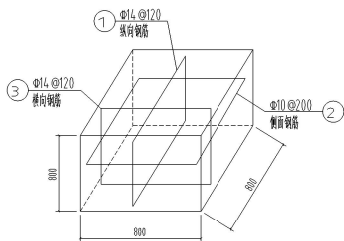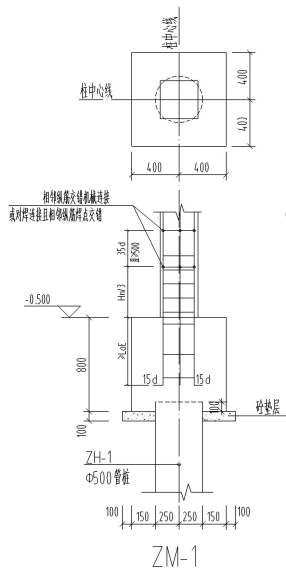

说明:

1. 地基采用C35混凝土, 钢筋采用HPB300(Φ), HRB400(Φ)。
2. 主筋保护层厚度: 地基底部4.0mm; 地基(基础外): 25mm。
3. 图中未注明为梁中心线, 与轴线重合或平行于轴线, 均按轴线计算。
4. 在主梁交接处设置附加加密箍(附加加密箍直径同相应梁箍筋), 每侧设置2道, 长度满足《22G101-1》中的构造要求。
5. 梁端加密区≥5.0mm设置加密箍, 加密区长度1.0m, 间距≤200mm。
6. 地基DKL: 构造措施参照图集22G101-1中4.19.1条的相关规定施工;
同轴的基础梁钢筋不可能设置受拉, 当不能受拉时, 钢筋应在基础底面方向弯折。

筏板范围内未注明的桩均为ZH-1

修改说明:

 中机中联工程有限公司
CMCU Engineering Co., Ltd.

地址: 中国, 重庆, 渝州路17号
Add: NO.17 Yuzhou Road, Chongqing

Engineering Design Certificate: Integrated Qualification Class-A No.A5000190

客服热线电话:023-68612368
客服热线邮箱:service@cmtdi.com

類音:

- 1、本图尺寸以图中标注为准,不得以此比例尺量度。
- 2、本套图必需参照并加盖设计专用章方可作为实际施工之用。
- 3、本图之最高版本为有墨版本。
- 4、本图之版权属中核中核工程有限公司所有,未经本公司授权不得转让第三方,或以任何形式复制。

